

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
**Về việc bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ (12 tháng)**  
**trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều**

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều có nhu cầu: Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ (12 tháng) trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa/dịch vụ nêu trên cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa như sau:

**I. Nội dung hàng hoá yêu cầu báo giá** (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

**II. Thông tin yêu cầu**

**1. Hồ sơ báo giá: 01 bộ, gồm:**

- Báo giá (mẫu theo phụ lục 02 đính kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ (không chấp nhận bản đóng dấu treo), ghi đầy đủ thông tin:

+ Tên và địa chỉ của đơn vị báo giá; số điện thoại liên hệ, mã số thuế; địa chỉ Email;

+ Giá cụ thể của từng danh mục trong báo giá, giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chụp);
- Hợp đồng tương tự/Hoá đơn bán hàng/Quyết định trúng thầu (nếu có).

**2. Thời gian nhận báo giá từ ngày 13/10/2026 đến ngày 19/10/2026**

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6).
- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện/chuyển phát: được tính theo dấu của Bưu điện/đơn vị chuyển phát.

3. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Bằng văn bản về địa chỉ:

Email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com; Điện thoại: 02033.870.061.

Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Phòng KH-NV (để đăng tải);
- Lưu VT. *Phy*

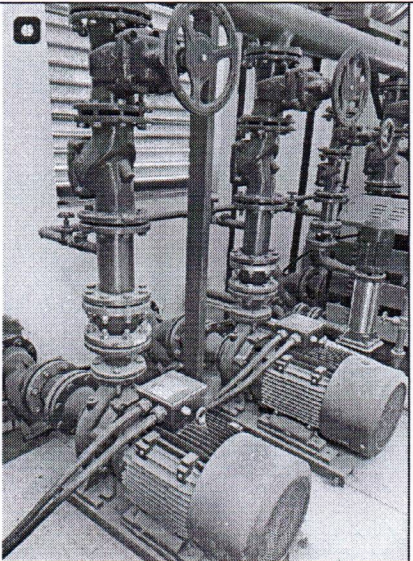
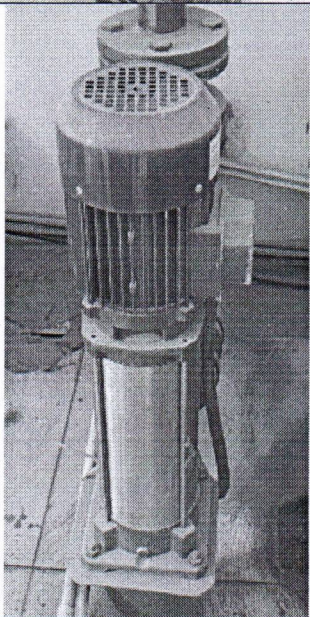
**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



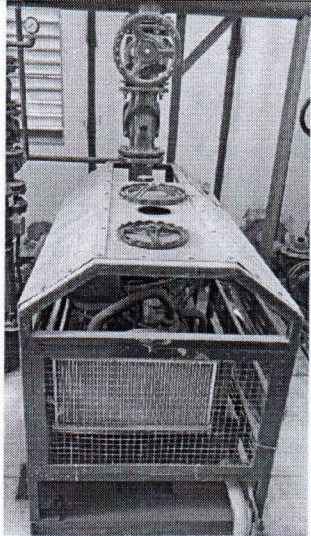
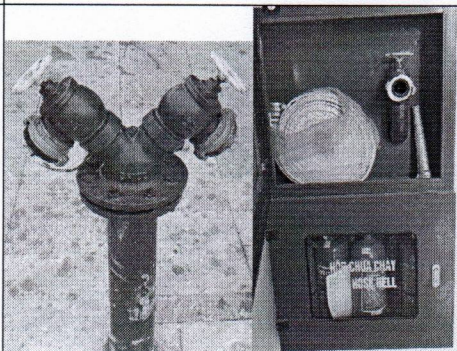
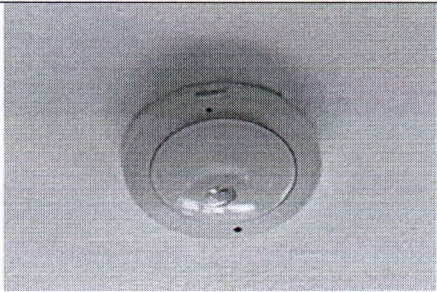
**Phạm Đức Hậu**

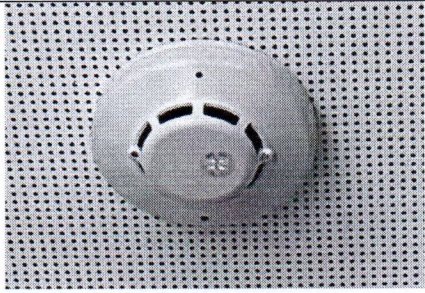
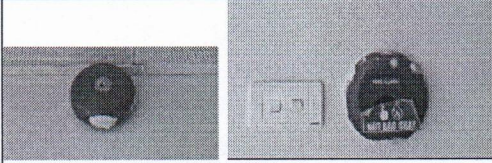

(Kèm theo Thư mời số: 154 TM/BVĐT ngày 13/10/2026 của  
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều)



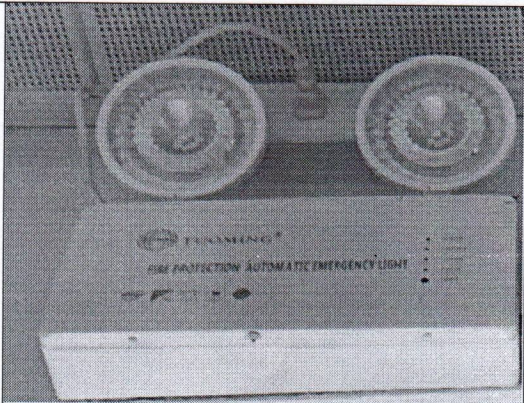
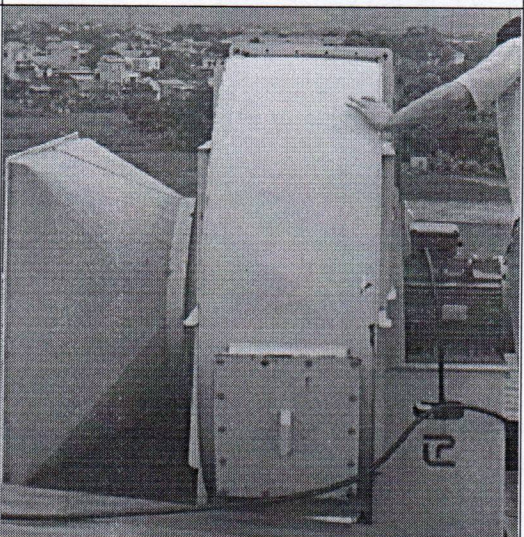
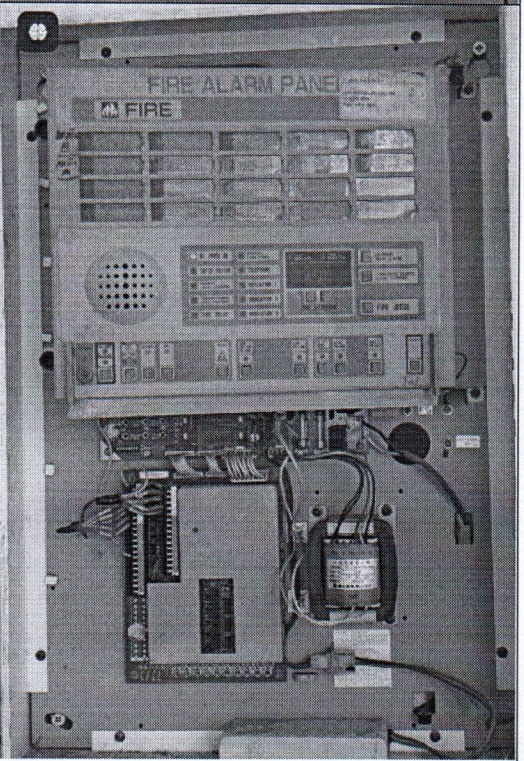
| STT                     | Tên hàng hóa/dịch vụ          | Thông số kỹ thuật, quy cách, chất liệu, kích thước...                                                                                                                                                                             | ĐVT | Số lượng |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I Phần chữa cháy</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                                                                       |
| 1                       | Bảo dưỡng bơm chữa cháy 30 kw | Kiểm tra, bảo dưỡng:<br>1. Vệ sinh sạch sẽ bơm chữa cháy<br>2. Kiểm tra tủ điện, đo cách điện<br>3. kiểm tra đường ống trở bơm và trở bơm cứu hỏa<br>4. kiểm tra vòng bi, tổng thể máy bơm 30kw<br>5. Kiểm tra và xác lập số liệu | cái | 02       |   |
| 2                       | Bảo dưỡng bơm dự phòng 7,5 kw | Kiểm tra, bảo dưỡng:<br>1. Vệ sinh sạch sẽ bơm chữa cháy<br>2. Kiểm tra tủ điện, đo cách điện<br>3. kiểm tra đường ống trở bơm và trở bơm cứu hỏa<br>4. kiểm tra vòng bi, tổng thể bơm 7,5kw<br>5. Kiểm tra và xác lập số liệu    | cái | 01       |  |



|                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                       | Bảo dưỡng bơm dầu diezen 30kw                                   | <p>Kiểm tra, kiểm tra sạc ac quy, tổng thể bơm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thay dầu nhớt</li> <li>2. Thay lọc dầu, lọc nhớt</li> <li>3. Chạy máy bơm để kiểm tra thực tế, đảm bảo hệ thống chạy tự động thực hiện việc giám sát liên tục và tự động 24/24</li> <li>4. Thay thế nước làm mát cho máy bơm cứu hoả</li> <li>5. Kiểm tra độ kín của các chân zoong mỗi nước đặc biệt là dầu bôi trơn cho động cơ</li> <li>6. Kiểm tra tủ điện, bộ sạc acquy, ac quy lưu điện, đề nổ tự động và bằng chìa khóa...</li> <li>7. Chạy thử và xác lập số liệu</li> </ol> | Bộ  | 01  |    |
| 4                       | Kiểm tra, bảo dưỡng họng nước trong nhà, và trụ nước ngoài trời | <p>Kiểm tra, bảo dưỡng, các gioăng cao su, tay van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tra dầu, mỡ bôi trơn các tay van</li> <li>2. Thay thế gioăng cao su, kiểm tra độ kín của họng</li> <li>3. Bật bơm chạy thử áp lực của vòi phun chữa cháy ngoài trời, và trong nhà.</li> <li>4. Ngâm áp lực, theo dõi trong 24 tiếng, kiểm tra điểm rò rỉ gây tụt áp, báo cáo lập số liệu sửa chữa.</li> </ol>                                                                                                                                                                    | cái | 33  |   |
| <b>II Phần báo cháy</b> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                                                                                       |
| 5                       | Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo cháy nhiệt                          | <p>Kiểm tra, vệ sinh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đo thông mạch, thử tín hiệu</li> <li>2. Kiểm tra độ tin cậy của kênh thông tin, kiểm tra vị trí các cầu đầu bên trong tủ, xiết vặn chặt lại vị trí đầu nối.</li> <li>3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 171 |  |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói                | Kiểm tra, vệ sinh:<br>1. Đo thông mạch, thử tín hiệu<br>2. Kiểm tra độ tin cậy của kênh thông tin, kiểm tra vị trí các cầu đầu bên trong tủ, xiết vặn chặt lại vị trí đầu nối.<br>3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu | cái | 243 |   |
| 7 | Kiểm tra, bảo dưỡng nút báo cháy khẩn cấp       | Kiểm tra, vệ sinh, thử tín hiệu nút báo cháy.<br>1. Tháo đầu báo để kiểm tra vệ sinh, hút bụi bẩn<br>2. Lắp lại đầu báo<br>3. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu                                                        | cái | 39  |    |
| 8 | Kiểm tra, bảo dưỡng đèn báo sự cố cửa các phòng | Kiểm tra, thử tình trạng đèn:<br>1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn<br>2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không<br>3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn                                                   | cái | 244 |  |
| 9 | Kiểm tra, bảo dưỡng Đèn EXIT                    | Kiểm tra, thử tình trạng đèn:<br>1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn<br>2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không<br>3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn<br>4. Test kiểm tra và xác lập số liệu            | cái | 44  |  |

PHÒNG  
VIỆN  
HOA  
VỤC  
G TRIỆU  
\*

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Kiểm tra, bảo dưỡng Đèn chiếu sáng sự cố        | Kiểm tra, thử tình trạng đèn:<br>1. Kiểm tra, vệ sinh, Test thử đèn<br>2. Kiểm tra pin của đèn xem còn lưu được điện không<br>3. Kiểm tra nguồn điện 220V cấp cho đèn<br>4. Kiểm tra test thử, xác lập số liệu                                                                                                                                                                                                                                                                         | cái | 83 |    |
| 11 | Kiểm tra, bảo dưỡng Quạt ly tâm 40.000m3/h      | Kiểm tra, vệ sinh:<br>1 Bảo dưỡng quạt ly tâm<br>2 Kiểm tra tủ điện, vòng bi, đo cách điện<br>3 Kiểm tra các bulong, vít hộp tôn thông gió 05 tầng, đánh rỉ, sơn các vị trí han<br>4. Kiểm tra và xác lập số liệu                                                                                                                                                                                                                                                                      | cái | 02 |   |
| 12 | Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ báo cháy 20 kênh HOCHIKI | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các cổng tín hiệu, tủ báo cháy 20 kênh HOCHIKI:<br>- Kiểm tra sơ bộ bên trong và ngoài tủ xem có sự cố lạ không, lập tức khắc phục<br>- Kiểm tra các nút điều khiển trên tủ + đèn báo cháy các tầng xem có trạng thái lạ không<br>- Kiểm tra bình ắc quy cung nguồn cho tủ điều khiển điện áp bình có đủ không, các điểm tiếp xúc có tốt không, tình trạng rò rỉ của bình<br>- Kiểm tra các đầu báo cháy, báo khói ở các tầng xem có ở trạng thái bình | bộ  | 01 |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>thường không (các đèn báo nguồn có nhấp nháy đều không)</p> <p>- Chạy thử còi báo động chuông cứu hỏa: Tạo khói ở quanh các đầu báo để test xem còi báo động có hoạt động tốt không và kiểm tra các đèn báo cháy trên tủ điều khiển trung tâm</p> <p>Quy trình bảo dưỡng:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiểm tra bên trong và bên ngoài tủ, sao lưu cấu hình lắp đặt</li> <li>2. Kiểm tra cấp tín hiệu toàn bộ hệ thống, dùng đồng hồ đo.</li> <li>3. Kiểm tra bộ nạp ắc quy dùng đồng hồ đo.</li> <li>4. Kiểm tra dung lượng ắc quy dùng đồng hồ đo</li> <li>5. Đo kiểm cách điện và tín hiệu của từng tuyến cáp dùng đồng hồ đo.</li> <li>6. Vệ sinh các mạch, linh kiện/n điện bên trong tủ</li> <li>7. kết nối với PC kiểm tra chương trình phần mềm</li> </ol> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

(Đối với sửa chữa, cung cấp dịch vụ)  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tên nhà cung cấp: .....

Địa chỉ: .....

Mã số thuế: .....

Số điện thoại: .....

Email: .....

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-T ngày tháng năm 20.... của Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều bảng báo giá như sau:

| STT             | Tên dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (bao gồm tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí)(VNĐ) | Thành tiền |
|-----------------|-------------|---------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               |             |               |     |          |                                                                                 |            |
| 2               |             |               |     |          |                                                                                 |            |
| .....           |             |               |     |          |                                                                                 |            |
|                 | <b>Tổng</b> |               |     |          |                                                                                 |            |
| Bảng chữ: ..... |             |               |     |          |                                                                                 |            |

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...(lưu ý phù hợp với thời gian chào giá tại thư mời của Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều).

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202...

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu)